

## **BOCA DE REGISTRO**

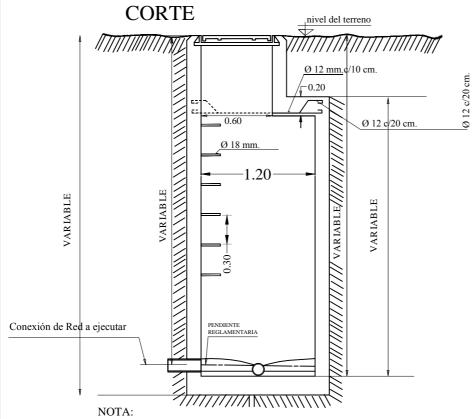

Para alturas igual o menores de 2.00 mts. el espesor de hormigón es de 0,15 mts. Para alturas mayores de 2.00 mts. el espesor de hormig;on es de 0,20 mts.

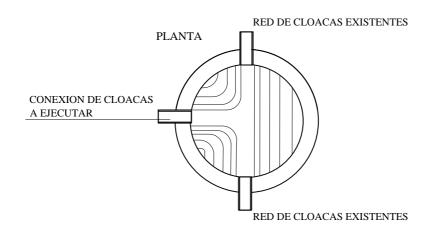

## MUNICIPALIDAD DE GENERAL ROCA

SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA - DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO FISICO

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS			PROYECTO BARRIO NUEVO 2	
PLANO N°	RED DE DESAGUE CLOACAL Detalle: n° 2		ESCALAS	
	Camara de Registro de Empalme a Red Ex	istente	FECHA 10 - 07 - 2002	