



CALLE PIEDRABUENA



CALLE BUENOS AIRES

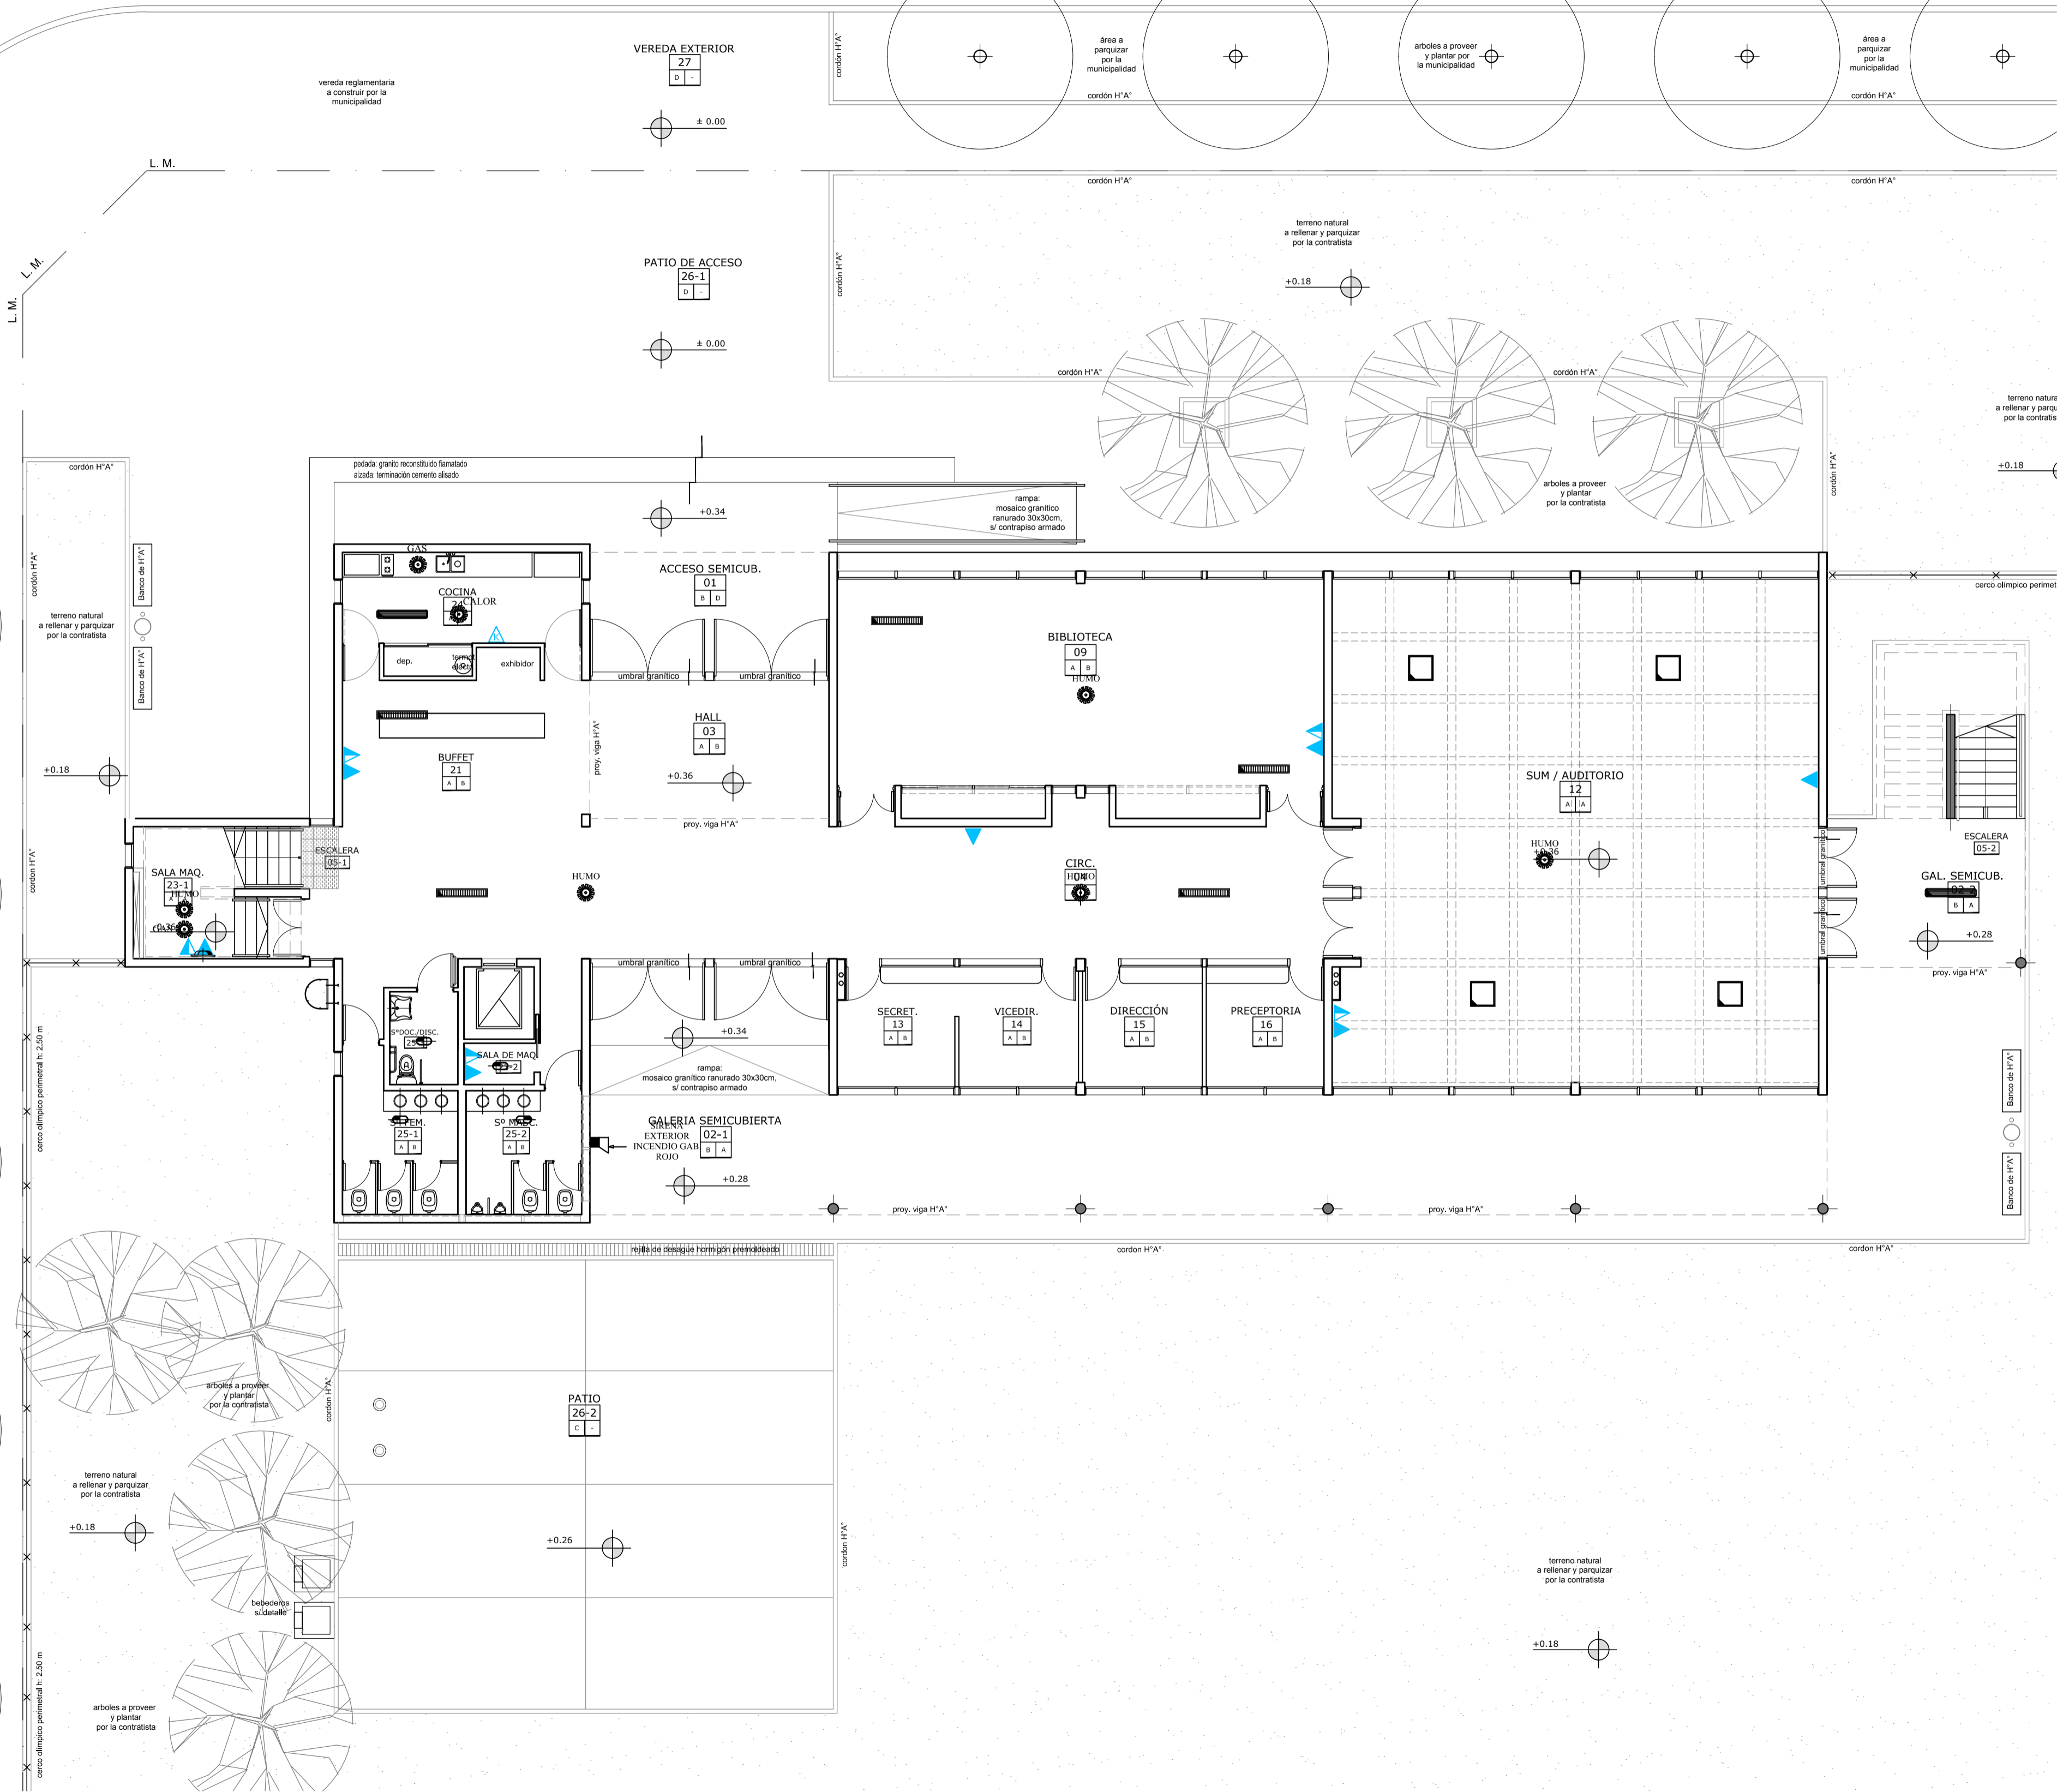

REFERENCIAS
INCENDIO

- MATAFUEGO ABC X 5 KG
- MATAFUEGO CO2 X 3.5 KG
- MATAFUEGO TIPO HALOCLEAN X 5 KG
- MATAFUEGO TIPO K X 6 LTS
- BOCA DE INCENDIO
- BOCA DE IMPULSION
- ART. FLUOR. DE APLICAR 60x60 cm CON DIFUSOR DE ACRILICO 3 x 36 W + Au S/P
- ART. FLUOR. 2 x 36 W + Au S/P
- ART. FLUOR. 2 x 36 W + Au S/P IP65
- ART. FLUOR. C/ ZOCALO Y EQUIPO x 26 W S/P + Au
- SEÑALIZACIÓN SALIDA EMERGENCIA 2 x 8 W C/EQUIPO S/P
- SENSOR DE HUMO Ó GAS

Programa
Nacional
de
Escuelas



PROMEDU III



Ministerio de Educación
y Deporte

Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda
Presidencia de la Nación

Escudo Provincial

OBRA:
PATAGONES
I.S.F.D. N° 25

LOCALIZACION:
Calle Piedrabuena e/ Calle Buenos Aires
y Calle Santa Fe

NOMBRE: INSTALACION CONTRA INCENDIO-
PLANTA BAJA

PLANO N°: ICI_01

PROYECTO:
UEPPFE / Unidad Ejecutora Provincial de Programas con
Financiamiento Externo
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

RESPONSABLE:

ARCHIVO:
CDP-ISFD-25-ICI-P.dwg

ESCALA:
1:100

FECHA:
OCTUBRE 2016

FIRMA:

MODIFICACIONES:

FECHA:	OBSERVACIONES:
FECHA:	OBSERVACIONES:
FECHA:	OBSERVACIONES:
FECHA:	OBSERVACIONES: